



Nr szczy	Typ szczy	
Nazwa obwodu = opis wewn. szczy		Zasilanie ze złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym
Moc [kW]		Ochrona przeciwprzepięciowa
		Wyłącznik różnicowoprądowy Obwody oświetleniowe
	0,5	Oświetlenie pom. nr 1-4
	0,3	Oświetlenie pom. nr 5,7,9
	0,3	Oświetlenie pom. nr 6,8,10
	0,45	Oświetlenie pom. nr 11-14
		Wyłącznik różnicowoprądowy Obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych
	1,0	Gn.wł. 1-faz. pom. nr 1,2
	3,0	Gn.wł. 1-faz. pom. nr 3 ogrzewacz przepływowy
	3,0	Gn.wł. 1-faz. pom. nr 4 ogrzewacz przepływowy
	3,0	Gn. wtycz.1-faz. pom.nr 9 ogrzewacz przepływowy
	3,0	Gn.wł. 1-faz. pom. nr 10 ogrzewacz przepływowy
	1	Gn.wł. 1-faz. rezerwa
		Wyłącznik różnicowoprądowy obw.sily i gniazd wtyczkowych pawilonu
	3,0	Gn.wł. 1-faz. pom. nr 11 ogrzewacz przepływowy
	3,0	Gn.wł. 1-faz. pom. nr 12 ogrzewacz przepływowy
	1	Gniazda wtyczkowe rezerwa
	1	Gniazda wtyczkowe rezerwa
	1	Gniazda wtyczkowe rezerwa
	1	Gniazda wtyczkowe rezerwa
	1	Gniazda wtyczkowe rezerwa
	1	rezerwa
		Obwody wentylacji nawiewnej
	1	zegar sterujący
	1,4	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 1,2
	1,2	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 3,5
	1,2	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 4,6
	1,4	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 7,9
	1,4	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 8,10
	1,4	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 11,13
	1,4	ZASILANE Wentylator nawiewu pom. nr 12,14
		Obwody wentylacji wyciągowej
	1	czujnik elektryczny
	0,12	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 1,2
	0,12	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 3,5
	0,08	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 4,6
	0,08	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 7,9
	0,08	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 8,10
	0,08	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 11,13
	0,08	ZASILANE Wentylator wyciągu pom. nr 12,14
	1	Oświetlenie zewnętrzne przekaznik zmierzchowy fotokomórka
	0,36	Oświetlenie zewnętrzne pawilonu
	6,48	obw. nr I
	3,24	Oświetlenie terenu obw. nr II
	1	rezerwa
	1	rezerwa



OCHRONA PRZECIWPRAZIEŻOWA
SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

P₁ = 46,00 kW
P₂ = 32,00 kW

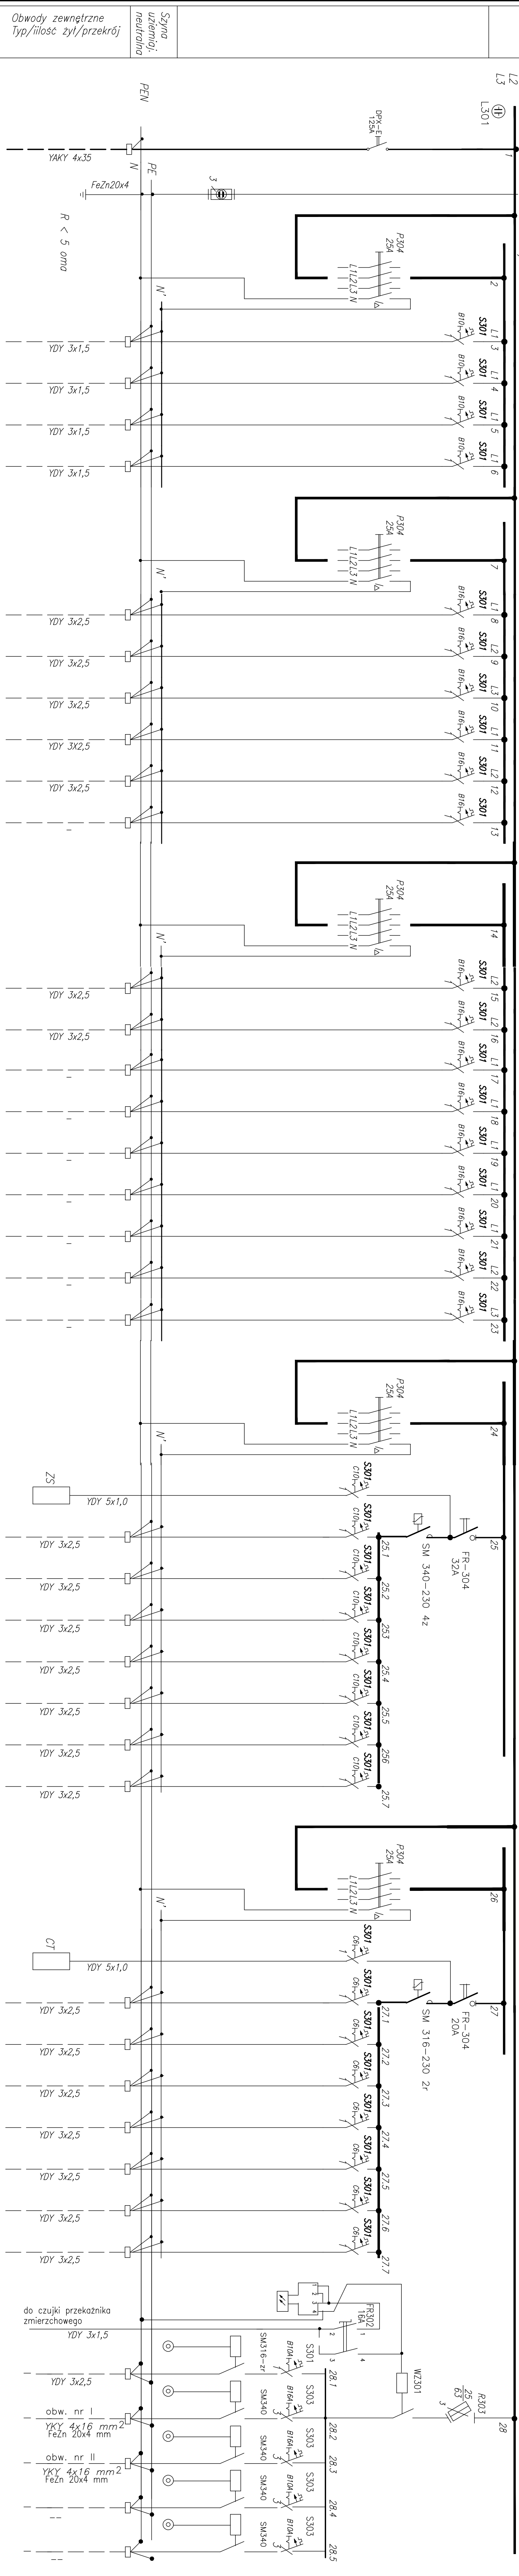

ZAKŁAD BUDOWLANY I INSTALACYJNY
ul. Kościelna 10
64-700 Lubasz
tel. 71 72 12 34 56
e-mail: biuro@zbi.pl

PROJEKT
Instalacja elektryczna
Obiekt: Budynek mieszkalny
Lubasz, ul. Kościelna 10

WYKONANIE
Instalacja elektryczna
Obiekt: Budynek mieszkalny
Lubasz, ul. Kościelna 10

WERYFIKACJA
Instalacja elektryczna
Obiekt: Budynek mieszkalny
Lubasz, ul. Kościelna 10

WYKONANIE
Instalacja elektryczna
Obiekt: Budynek mieszkalny
Lubasz, ul. Kościelna 10

WYKONANIE
Instalacja elektryczna
Obiekt: Budynek mieszkalny
Lubasz, ul. Kościelna 10